配水施設概要図

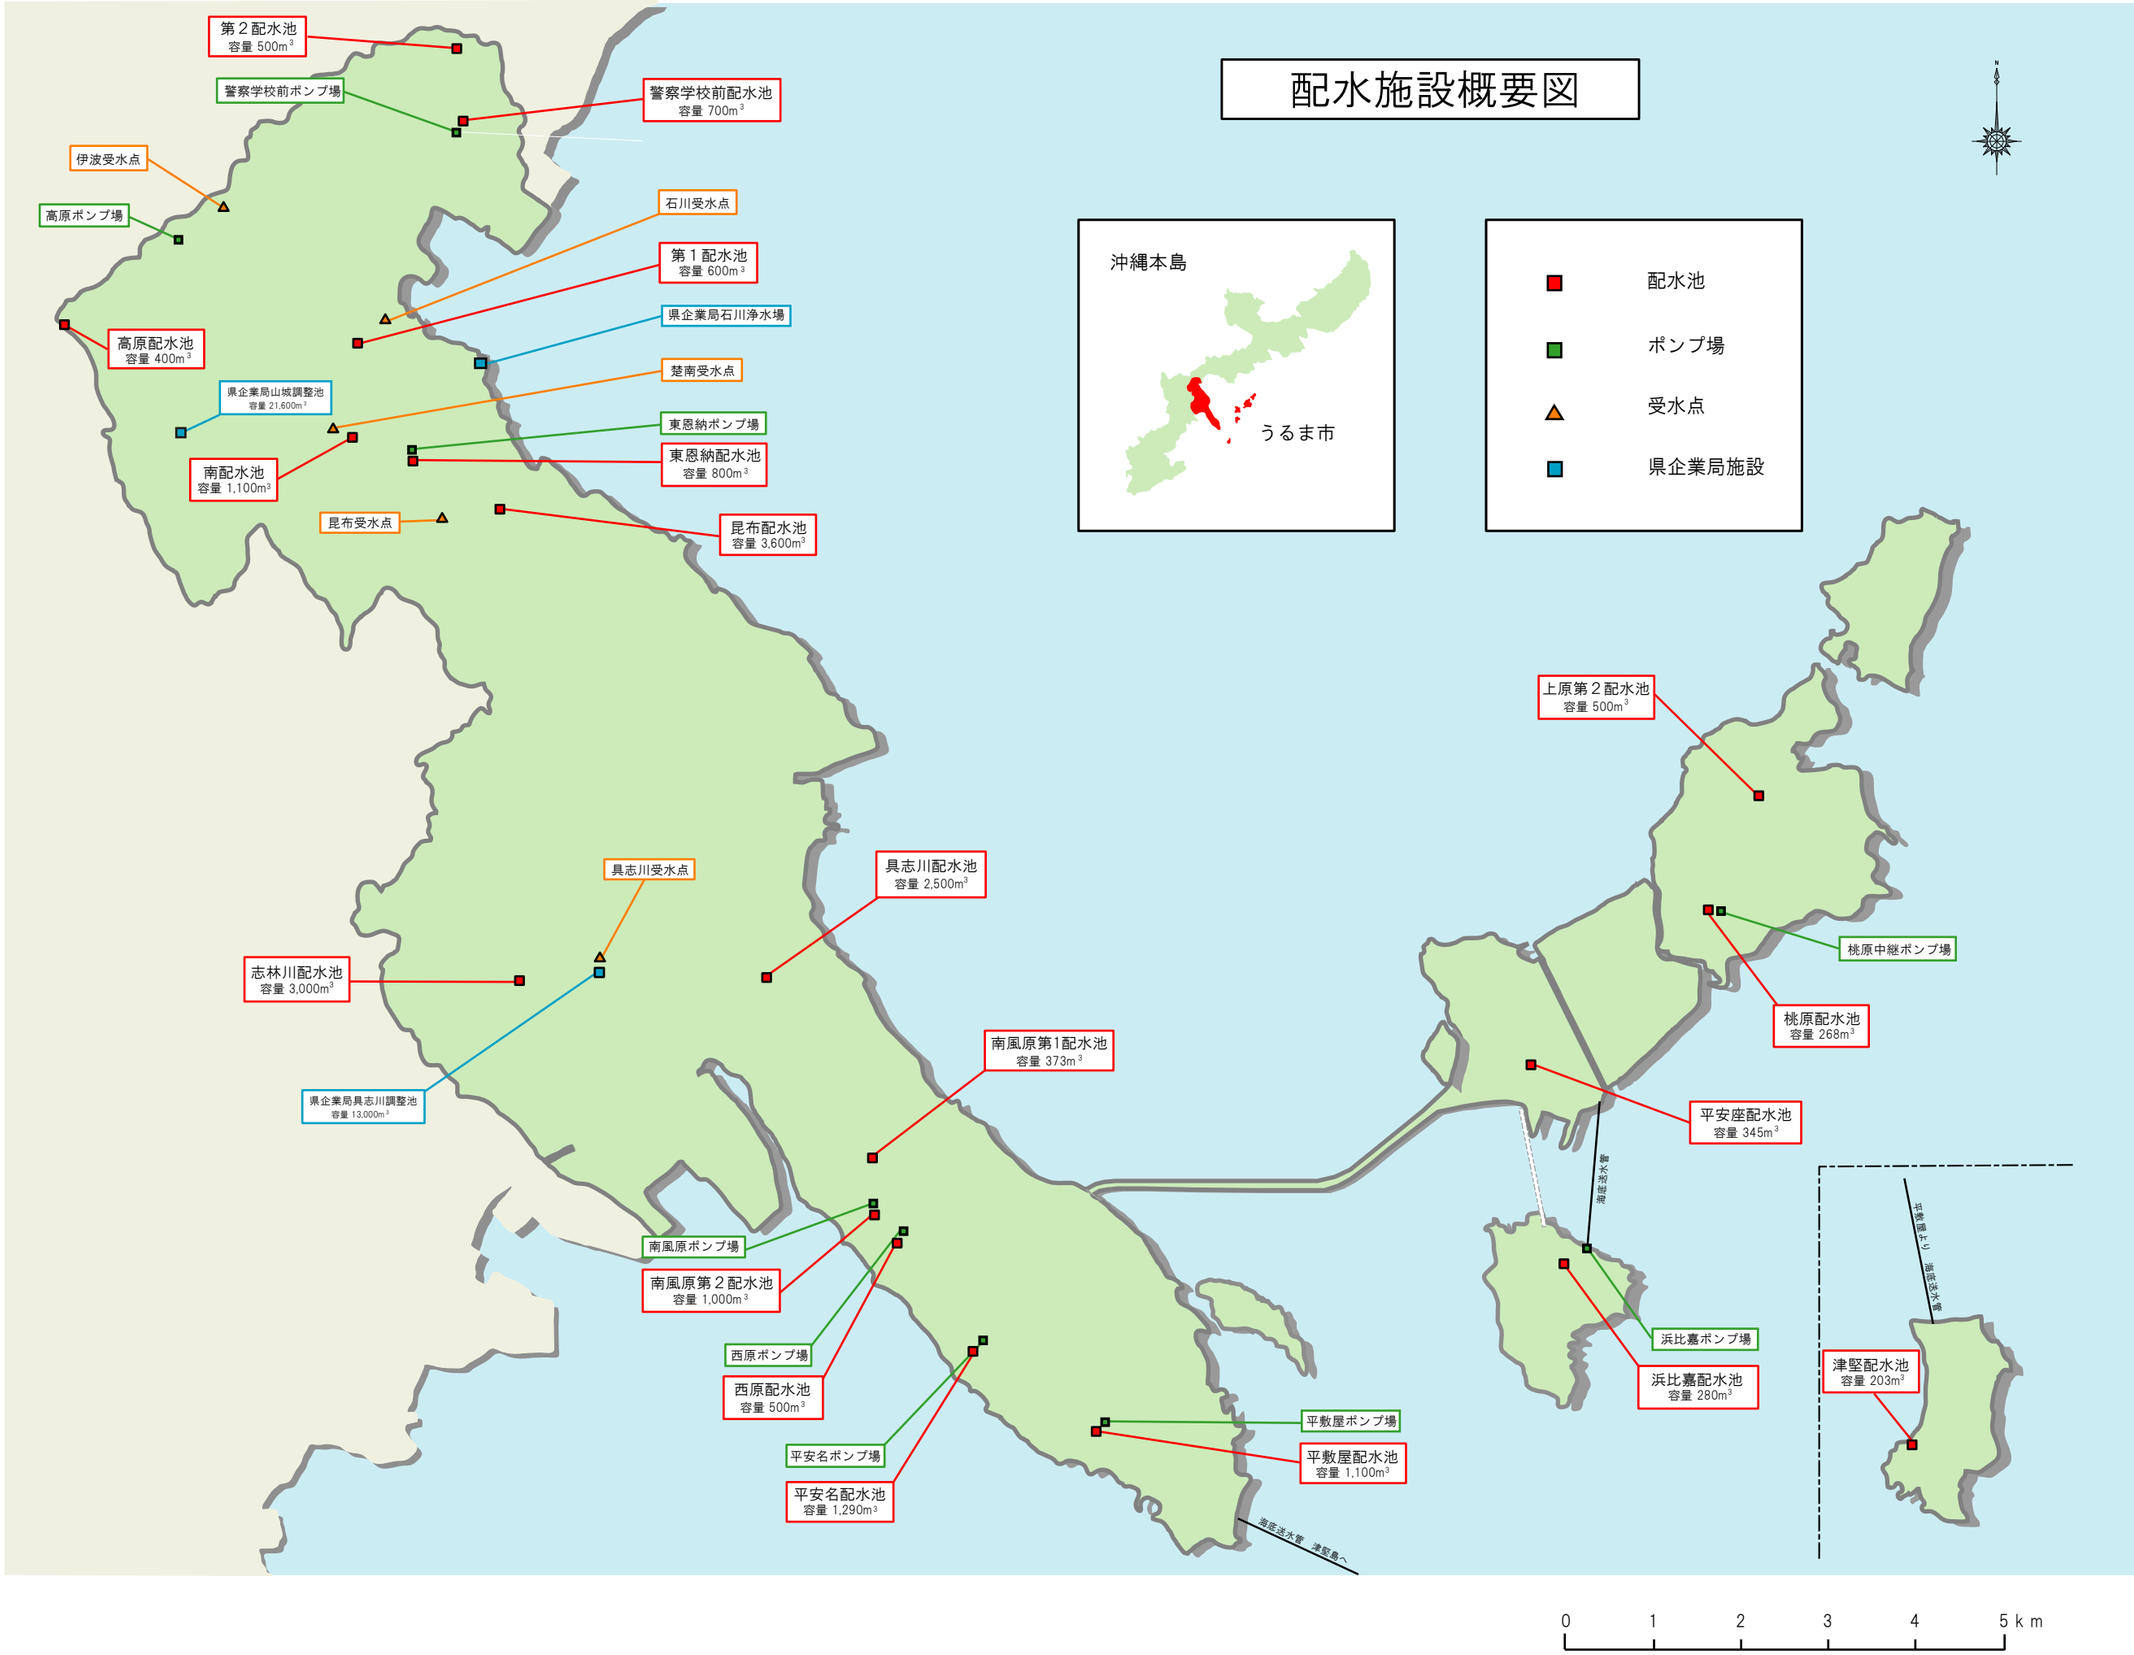
沖縄本島
うるま市
配水池
ポンプ場
受水点
県企業局施設
第２配水池
容量 500m³
警察学校前ポンプ場
警察学校前配水池
容量 700m³
伊波受水点
高原ポンプ場
石川受水点
第１配水池
容量 600m³
県企業局石川浄水場
高原配水池
容量 400m³
楚南受水点
県企業局山城調整池
容量 21,600m³
東恩納ポンプ場
東恩納配水池
容量 800m³
南配水池
容量 1,100m³
昆布受水点
昆布配水池
容量 3,600m³
上原第２配水池
容量 500m³
具志川受水点
具志川配水池
容量 2,500m³
桃原中継ポンプ場
志林川配水池
容量 3,000m³
桃原配水池
容量 268m³
南風原第1配水池
容量 373m³
県企業局具志川調整池
容量 13,000m³
平安座配水池
容量 345m³
海底送水管
南風原ポンプ場
南風原第２配水池
容量 1,000m³
浜比嘉ポンプ場
浜比嘉配水池
容量 280m³
西原ポンプ場
西原配水池
容量 500m³
平敷屋ポンプ場
平敷屋配水池
容量 1,100m³
平安名ポンプ場
平安名配水池
容量 1,290m³
海底送水管　津堅島へ
平敷屋より　海底送水管
津堅配水池
容量 203m³
0
1
2
3
4
5 k m