




うるま市消防本部 イン트라ネット参考図

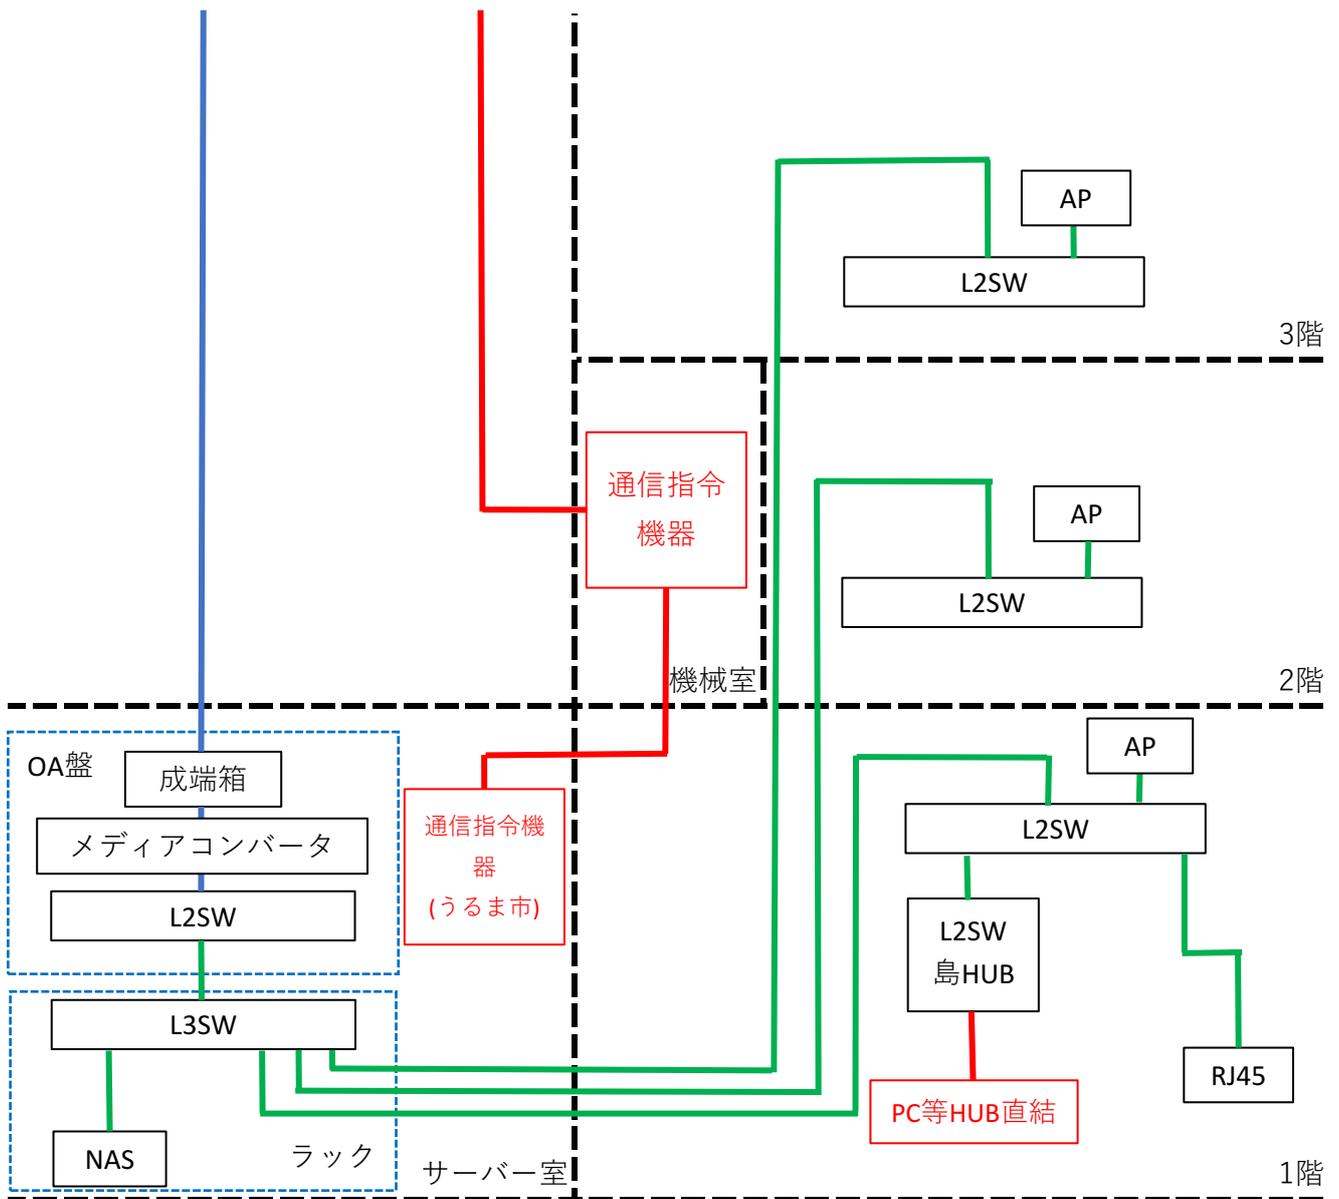

凡例

- 光ファイバーケーブル
- UTP Cat6
- 本業務で調達する機器
- 対象外業務
- RJ45 情報コンセント (FL+300)
- AP アクセスポイント

- ※1 提案する室数によって機器の数量が異なるため、監督員と協議すること。
- ※2 L2SW、L3SW等はDX推進課により設定を行う。
- ※3 ケーブル類は用途別に色を分けること。
- ※4 通信指令機器は対象外であるが、建物内配管については協議すること。
- ※5 サーバー室内のL3SW・NAS等はラック内に収納すること。